


Instalacja elektryczna - teletechniczna

RZUT PARTERU SKALA 1:100

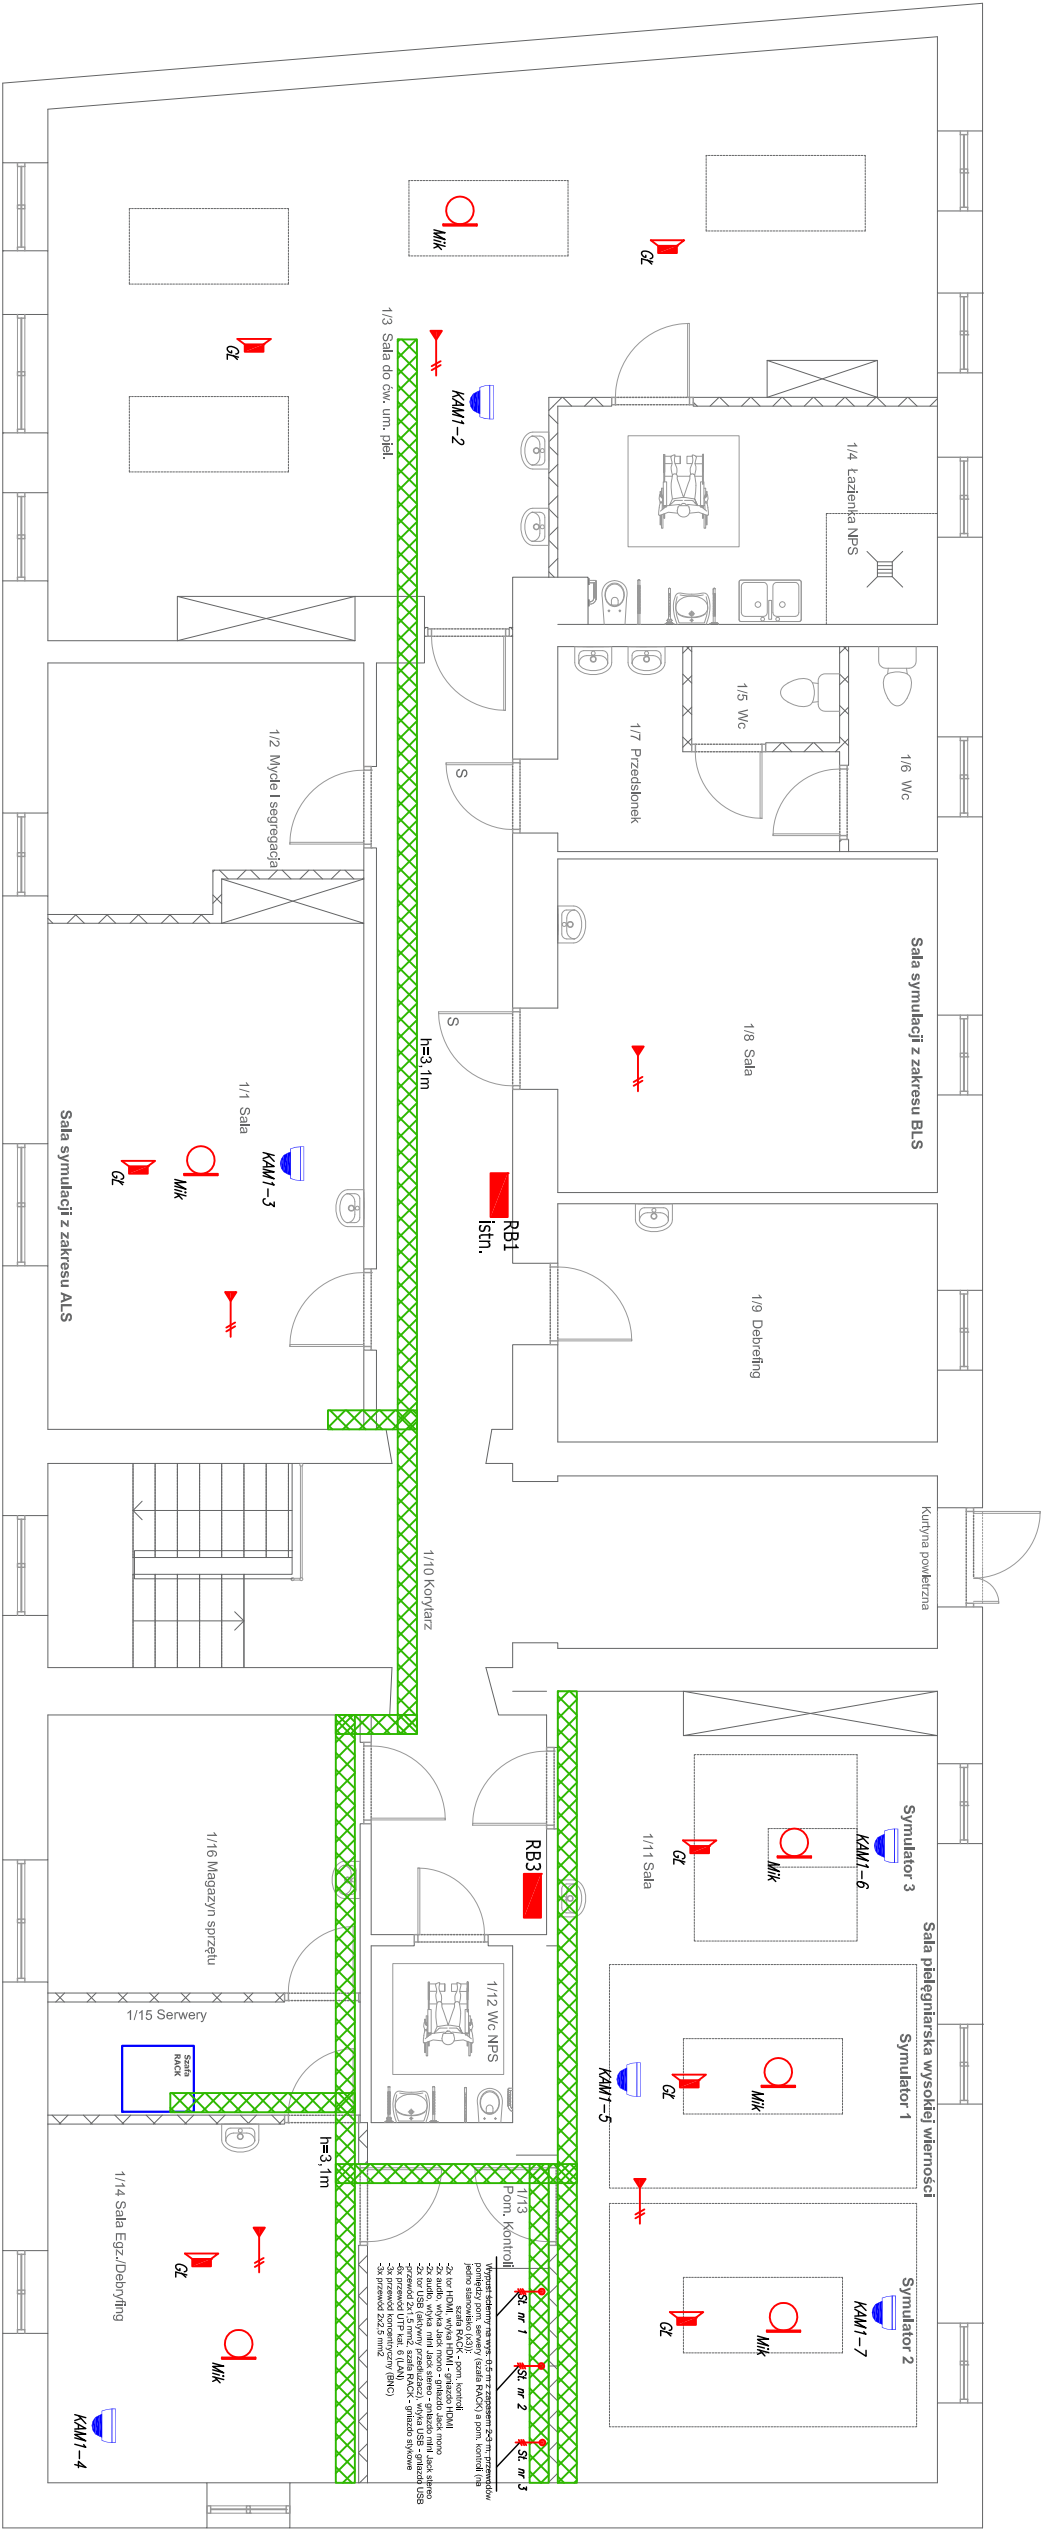

LEGENDA:

- Głośnik sufitowy wysokiej jakości 15W/100V
(z RACK do pkt. odbioru przewód głośnikowy 2x2,5 mm2)
- Mikrofon sufitowy pojemnościowy wysokiej jakości 15W/100V
(z RACK do pkt. odbioru przewód mikrofonowy)
- Kamera PTZ zrobotyzowana wysokiej jakości
(z RACK do pkt. odbioru przewody: koncentryk b. dobrej jakości, UTP kat.6, zasilający 12V OMV 2x2,5 mm2)
- Zapas kabli umieszczony w przestrzeni podsufitowej ok.5 m
(z RACK do pkt. odbioru przewody: 2x UTP kat. 6, 2x OMV 2x2,5 mm2, 2x koncentryczny b. dobrej jakości)
- Wypust ścenny w pom. kontroli na wysokość od 0,3 m do 0,5 m z zapasem ok. 2-3 m
(z RACK do pkt. odbioru - przewody opisane na rzucie - dotyczy jednego stanowiska (docełowo 3 stanowiska))
- Koryto elektrycznoinstalacyjne

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym dla urządzeń 3x230/400V, 50Hz – samoczynne szybkie wyłączenie zasilanie zgodnie z wymaganiami PN-IEC 64 364

- Uziemienie systemów:
- Sieć rozdzielcza 3x230/400V lokalnego ZE.
 - Typ uziemienia systemu TN-C
 - Wewnętrzne instalacje odbiorcze 3x230/400V.
 - Typ uziemienia systemu TN-S

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PROJEKT DOKŁADY KRYTYCZNY 22-100 Chm., ul. Wolności 764 ul. 30238536, projekt@krytyczny.pl		
TEMAT:	PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO W CELU UTWORZENIA MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHELMIE		
INWESTOR:	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHELMIE, UL. POCCZTOWA 54, 22-100 CHELM	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
ADRES INWESTYCJI:	UL. POCCZTOWA 52, 22-100 CHELM, DZ. NR 126/2 MIASTO CHELM, JEDN. EWID. 066201_1 M.CHELM, OBRĘB 066201_1.0023	NR RYSUNKU:	E6
NAMWA RYSUNKU:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJA TELETECHNICZNA - RZUT PARTERU	SKALA:	1:100
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	DATA:	10.09.2020
OPRACOWAŁ:	INŻ. DANIEL RYBAKOWICZ		
PROJEKTANT:	bud. BOGDAN MAZURKIEWICZ Upr. bud. z art. 264 PB, nr 2737/61 Specjalność: w zakresie instalacji elektrycznych i energetycznych		